

OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZJ50H50	50	154305	2	0,55
OPZJ100H50	100	154310	2	0,81
OPZJ150H50	150	154315	2	1,07
OPZJ200H50	200	154320	2	1,33
OPZJ300H50	300	154330	2	1,87
OPZJ400H50	400	154340	2	2,39
OPZJ500H50	500	154350	2	3,13
OPZJ600H50	600	154360	2	3,47

Súvisiace produkty:

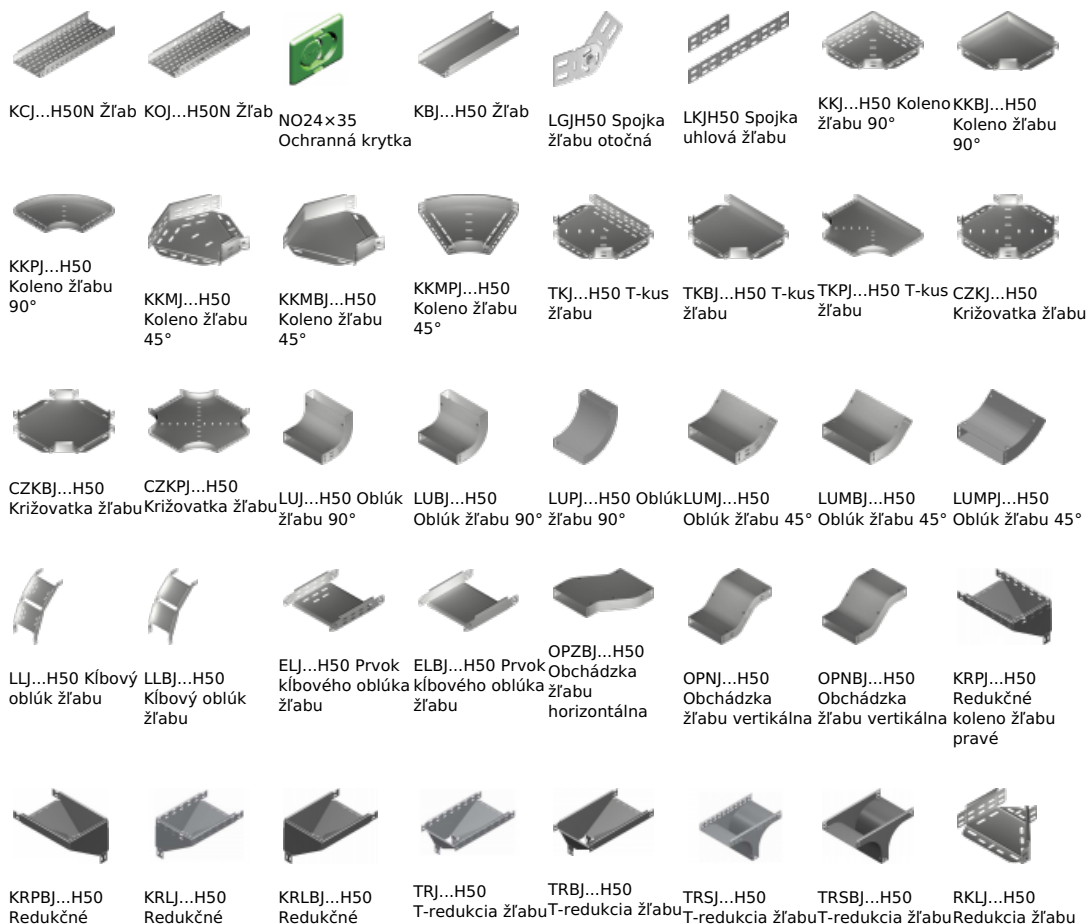

koleno žľabu
pravé



RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá

koleno žľabu
ľavé



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá

koleno žľabu
ľavé



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická

symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

symetrická



LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

ľavá



TKDJ...H50
Dopĺňajúci diel
žľabu T



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia