

LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

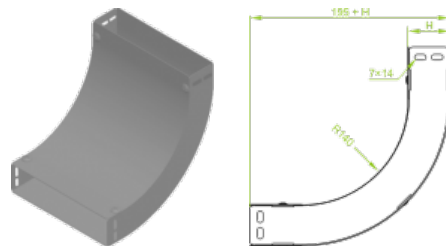

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPJ50H50	50	156714	2	0,65
LUPJ100H50	100	156814	2	0,95
LUPJ150H50	150	156914	2	1,21
LUPJ200H50	200	157014	2	1,57
LUPJ300H50	300	157114	2	2,29
LUPJ400H50	400	157214	2	3,00
LUPJ500H50	500	157314	2	3,72
LUPJ600H50	600	157414	2	4,44

Súvisiace produkty:

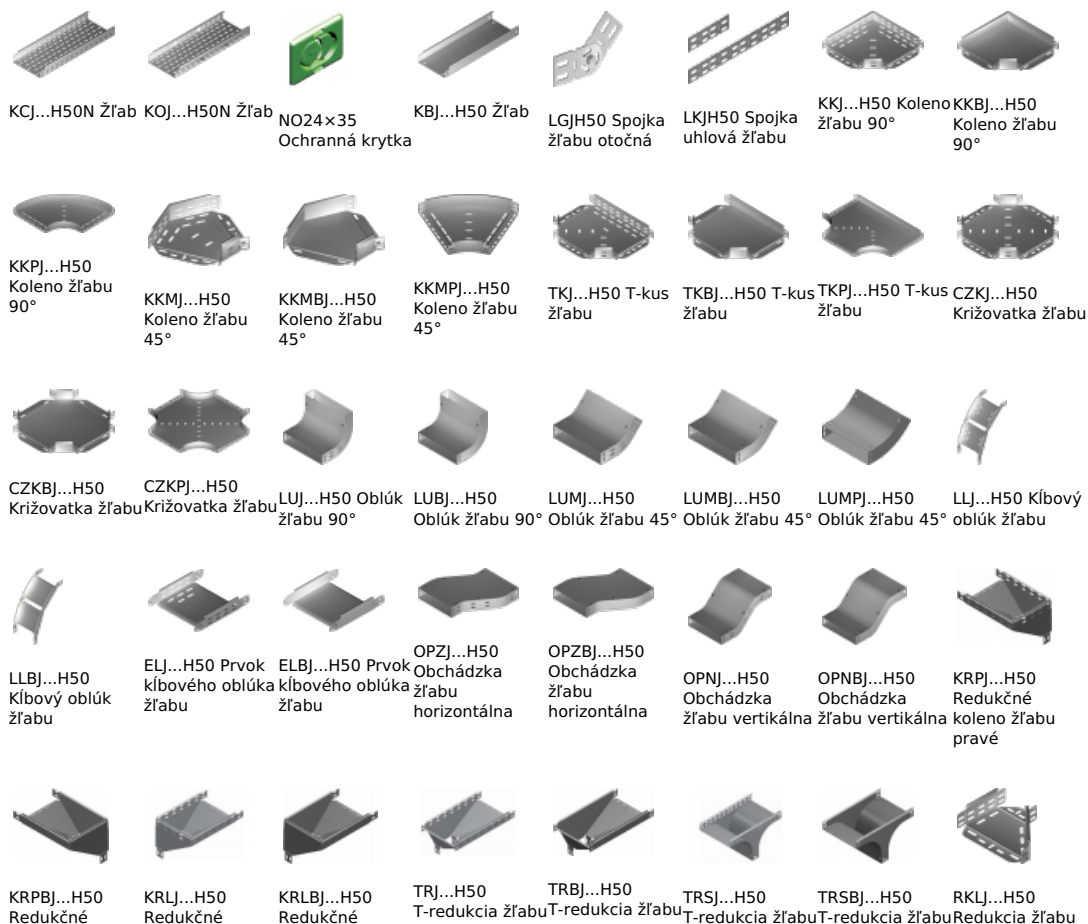

koleno žľabu
pravé



RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá

koleno žľabu
ľavé



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá

koleno žľabu
ľavé



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická

symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

symetrická



LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

ľavá



TKDJ...H50
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia