

TRSJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRSJ100H100	100	114710	4	1,56
TRSJ150H100	150	114715	4	1,75
TRSJ200H100	200	114720	4	1,93
TRSJ300H100	300	114730	1	2,30
TRSJ400H100	400	114740	1	2,67
TRSJ500H100	500	114750	1	3,04
TRSJ600H100	600	114760	1	3,40

Súvisiace produkty:

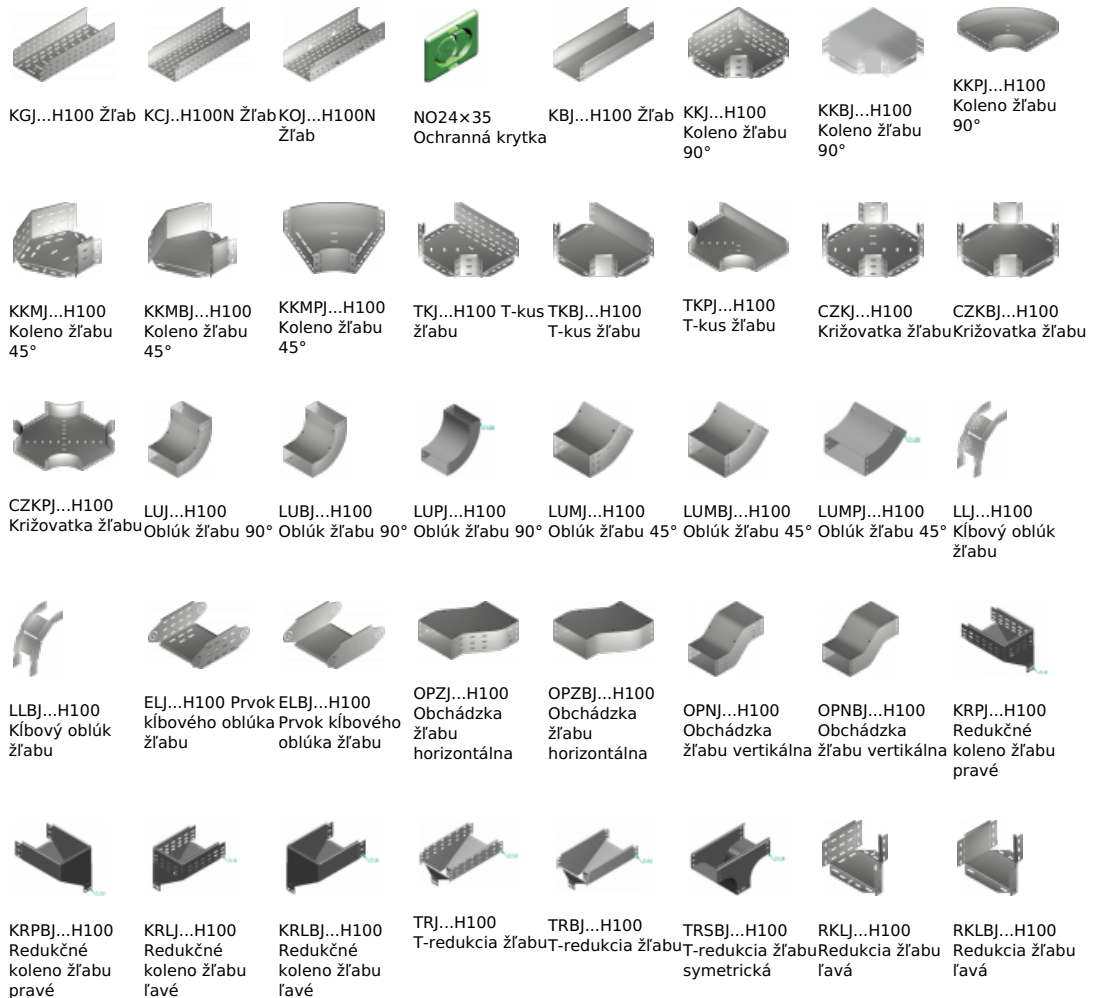



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia