

LUP...H50 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

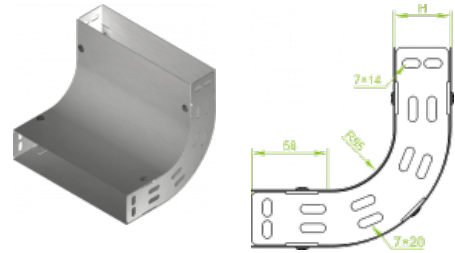

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUP50H50	50	153605	10	0,87
LUP100H50	100	153610	10	1,26
LUP150H50	150	153615	10	1,66
LUP200H50	200	153620	10	2,10
LUP300H50	300	153630	4	2,94
LUP400H50	400	153640	4	3,78
LUP500H50	500	153650	4	4,57
LUP600H50	600	153660	4	5,42

Súvisiace produkty:

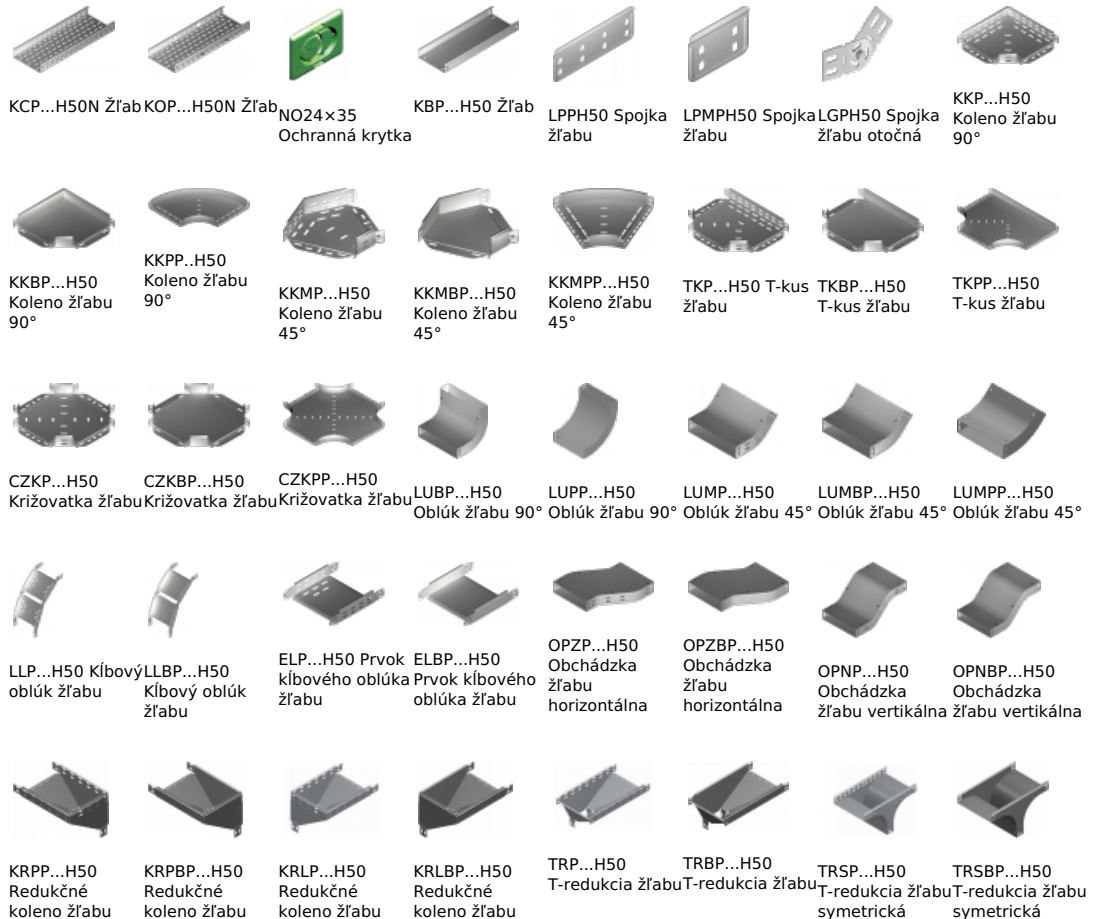

pravé

RKLP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

pravé

RKLBP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé

RKPP...H50
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBP...H50
Redukcia žľabu
praváRKSP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáTKDP...H50
Doplňujúci diel
žľabu TLRPPH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia