

OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

POUŽITIE



Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- k montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50

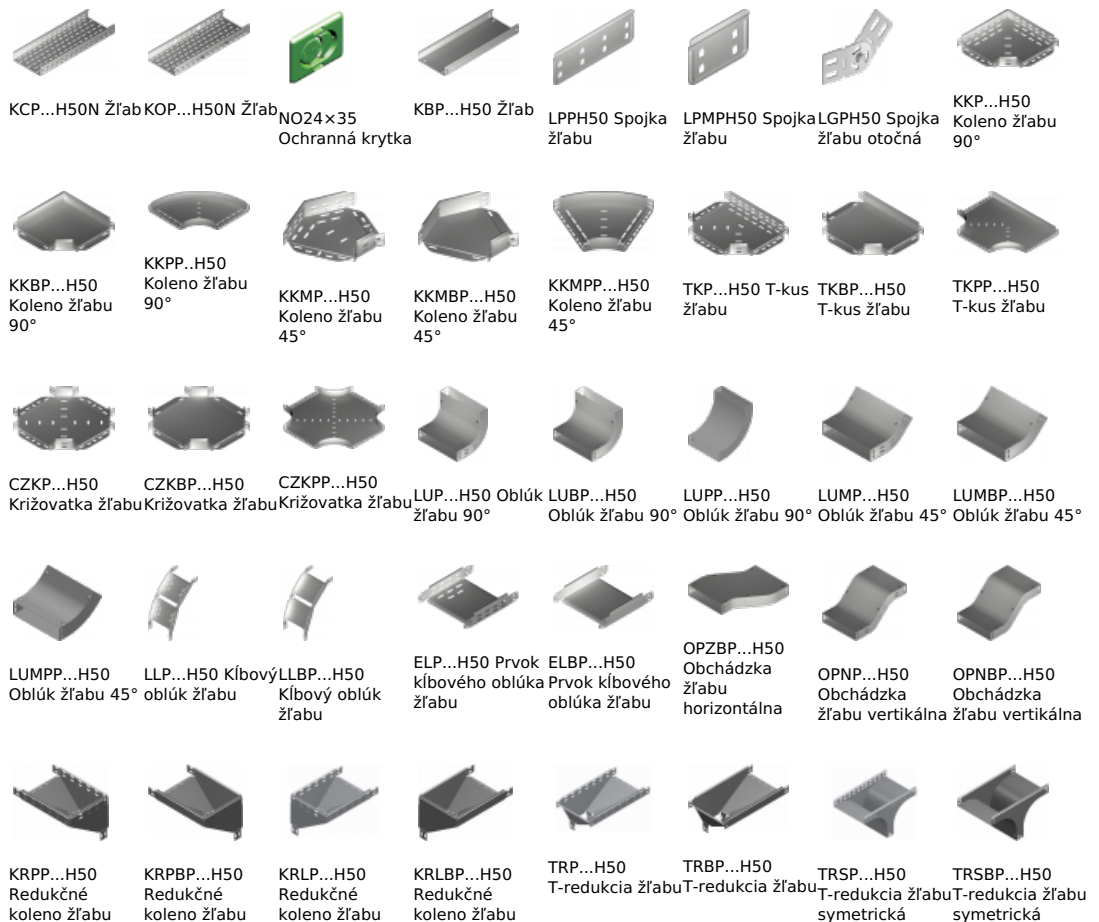
- kryty sú súčasťou tvarovky

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZP50H50	50	154405	10	0,80
OPZP100H50	100	154410	10	1,22
OPZP150H50	150	154415	10	1,60
OPZP200H50	200	154420	10	1,98
OPZP300H50	300	154430	4	2,92
OPZP400H50	400	154440	4	3,56
OPZP500H50	500	154450	4	4,68
OPZP600H50	600	154460	4	5,24

Súvisiace produkty:



pravé

RKLP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

pravé

RKLBP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé

RKPP...H50
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBP...H50
Redukcia žľabu
praváRKSP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáTKDP...H50
Doplňujúci diel
žľabu TLRPPH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia